ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HM16.B.00586/26

Серия RU № 0641740

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН СЕРТ", место нахождения: 115211, Российская Федерация, город Москва, Муниципальный округ Братеево внутригородская территория, улица Борисовские пруды, дом 6, корпус 1, помещение 1/1. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1 корпус 46, этаж 5, офис 522; регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11HM16, дата регистрации: 02.12.2025, номер телефона: +7(926)279-86-90, адрес электронной почты: info@golden-sert.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРЛАЙН". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8, литера А, помещение 21-Н офис 60, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1047855158295. Телефон: (812) 380-64-80, адрес электронной почты: dc@airline.su.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Компоненты транспортных средств: перечень и артикулы согласно приложениям №№ 1 - 2 (бланки №№ 1139863, 1139864). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9026 20 400 0, 8536 50 110 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 8ЦС131026 от 13.10.2026 года, № 7ЦС121026 от 12.10.2026 года, выданных Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСириус» аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21CE80. Акта анализа состояния производства № 28/08/26/ГС-05 от 01.09.2026 года выданного Органом по сертификации продукции ООО "ГОЛДЕН СЕРТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HM16), подписанного экспертом Муллаяровой Юлией Рафитовной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ п. 4.8, 4.12, 4.13, 4.15 ГОСТ 3940-2004 «Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия». Условия хранения: в сухом темном помещении, без попадания прямых солнечных лучей. При температуре от -25С до +25С и условной влажности 40-60%. Срок хранения не ограничен. Срок годности 5 лет. Договор уполномоченного лица № Е5 от 12.05.2020 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 06.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.10.2026 **ПО** 29.10.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Барскова Юлия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Алхимов Дмитрий Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HM16.B.00586/26

Серия RU № 1139863

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 0101, VS-TS 0101W, VS-TS 0102, VS-TS 0102W, VS-TS 0103, VS-TS 0103W, VS-TS 0104, VS-TS 0104W, VS-TS 0105, VS-TS 0105W, VS-TS 0106, VS-TS 0106W, VS-TS 0107, VS-TS 0107W, VS-TS 0108, VS-TS 0108W, VS-TS 0109, VS-TS 0109W, VS-TS 0110, VS-TS 0110W, VS-TS 0111, VS-TS 0111W, VS-TS 0112, VS-TS 0112W, VS-TS 0113, VS-TS 0113W, VS-TS 0114, VS-TS 0114W, VS-TS 0115, VS-TS 0115W, VS-TS 0116, VS-TS 0116W, VS-TS 0117, VS-TS 0117W, VS-TS 0118, VS-TS 0118W, VS-TS 0119, VS-TS 0119W, VS-TS 0120, VS-TS 0120W, VS-TS 0121, VS-TS 0121W, VS-TS 0122, VS-TS 0122W, VS-TS 0123, VS-TS 0123W, VS-TS 0124, VS-TS 0124W, VS-TS 0125, VS-TS 0125W, VS-TS 0126, VS-TS 0126W, VS-TS 0127, VS-TS 0127W, VS-TS 0128, VS-TS 0128W, VS-TS 0129, VS-TS 0129W, VS-TS 0130, VS-TS 0130W, VS-TS 0131, VS-TS 0131W, VS-TS 0132, VS-TS 0132W, VS-TS 0133, VS-TS 0133W, VS-TS 0134, VS-TS 0134W, VS-TS 0135, VS-TS 0135W, VS-TS 0136, VS-TS 0136W, VS-TS 0137, VS-TS 0137W, VS-TS 0138, VS-TS 0138W, VS-TS 0139, VS-TS 0139W, VS-TS 0140, VS-TS 0140W, VS-TS 0501, VS-TS 0501W, VS-TS 0502, VS-TS 0502W, VS-TS 0503, VS-TS 0503W, VS-TS 0504, VS-TS 0504W, VS-TS 0505, VS-TS 0505W, VS-TS 0506, VS-TS 0506W, VS-TS 0507, VS-TS 0507W, VS-TS 0508, VS-TS 0508W, VS-TS 0509, VS-TS 0509W, VS-TS 0510, VS-TS 0510W, VS-TS 0511, VS-TS 0511W, VS-TS 0512, VS-TS 0512W, VS-TS 0513, VS-TS 0513W, VS-TS 0514, VS-TS 0514W, VS-TS 0515, VS-TS 0515W, VS-TS 0516, VS-TS 0516W, VS-TS 0517, VS-TS 0517W, VS-TS 0518, VS-TS 0518W, VS-TS 0519, VS-TS 0519W, VS-TS 0520, VS-TS 0520W, VS-TS 0521, VS-TS 0521W, VS-TS 0522, VS-TS 0522W, VS-TS 0523, VS-TS 0523W, VS-TS 0524, VS-TS 0524W, VS-TS 0525, VS-TS 0525W, VS-TS 0526, VS-TS 0526W, VS-TS 0527, VS-TS 0527W, VS-TS 0528, VS-TS 0528W, VS-TS 0529, VS-TS 0529W, VS-TS 0530, VS-TS 0530W, VS-TS 0531, VS-TS 0531W, VS-TS 0532, VS-TS 0532W, VS-TS 0533, VS-TS 0533W, VS-TS 0534.
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 0534W, VS-TS 0535, VS-TS 0535W, VS-TS 0536, VS-TS 0536W, VS-TS 0537, VS-TS 0537W, VS-TS 0538, VS-TS 0538W, VS-TS 0539, VS-TS 0539W, VS-TS 0540, VS-TS 0540W, VS-TS 0801, VS-TS 0801W, VS-TS 0802, VS-TS 0802W, VS-TS 0803, VS-TS 0803W, VS-TS 0804, VS-TS 0804W, VS-TS 0805, VS-TS 0805W, VS-TS 0806, VS-TS 0806W, VS-TS 0807, VS-TS 0807W, VS-TS 0808, VS-TS 0808W, VS-TS 0809, VS-TS 0809W, VS-TS 0810, VS-TS 0810W, VS-TS 0811, VS-TS 0811W, VS-TS 0812, VS-TS 0812W, VS-TS 0813, VS-TS 0813W, VS-TS 0814, VS-TS 0814W, VS-TS 0815, VS-TS 0815W, VS-TS 0816, VS-TS 0816W, VS-TS 0817, VS-TS 0817W, VS-TS 0818, VS-TS 0818W, VS-TS 0819, VS-TS 0819W, VS-TS 0820, VS-TS 0820W, VS-TS 0821, VS-TS 0821W, VS-TS 0822, VS-TS 0822W, VS-TS 0823, VS-TS 0823W, VS-TS 0824, VS-TS 0824W, VS-TS 0825, VS-TS 0825W, VS-TS 0826, VS-TS 0826W, VS-TS 0827, VS-TS 0827W, VS-TS 0828, VS-TS 0828W, VS-TS 0829, VS-TS 0829W, VS-TS 0830, VS-TS 0830W, VS-TS 0831, VS-TS 0831W, VS-TS 0832, VS-TS 0832W, VS-TS 0833, VS-TS 0833W, VS-TS 0834, VS-TS 0834W, VS-TS 0835, VS-TS 0835W, VS-TS 0836, VS-TS 0836W, VS-TS 0837, VS-TS 0837W, VS-TS 0838, VS-TS 0838W, VS-TS 0839, VS-TS 0839W, VS-TS 0840, VS-TS 0840W, VS-TS 0841, VS-TS 0841W, VS-TS 0842, VS-TS 0842W, VS-TS 0843, VS-TS 0843W, VS-TS 0844, VS-TS 0844W, VS-TS 0845, VS-TS 0845W, VS-TS 0846, VS-TS 0846W, VS-TS 0847, VS-TS 0847W, VS-TS 0848, VS-TS 0848W, VS-TS 0849, VS-TS 0849W, VS-TS 0850, VS-TS 0850W, VS-TS 0901, VS-TS 0901W, VS-TS 0902, VS-TS 0902W, VS-TS 0903, VS-TS 0903W, VS-TS 0904, VS-TS 0904W, VS-TS 0905, VS-TS 0905W, VS-TS 0906, VS-TS 0906W, VS-TS 0907, VS-TS 0907W, VS-TS 0908, VS-TS 0908W, VS-TS 0909, VS-TS 0909W, VS-TS 0910, VS-TS 0910W, VS-TS 0911, VS-TS 0911W, VS-TS 0912, VS-TS 0912W, VS-TS 0913, VS-TS 0913W, VS-TS 0914, VS-TS 0914W, VS-TS 0915, VS-TS 0915W, VS-TS 0916, VS-TS 0916W, VS-TS 0917, VS-TS 0917W, VS-TS 0918, VS-TS 0918W, VS-TS 0919, VS-TS 0919W, VS-TS 0920.
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 0920W, VS-TS 0921, VS-TS 0921W, VS-TS 0922, VS-TS 0922W, VS-TS 0923, VS-TS 0923W, VS-TS 0924, VS-TS 0924W, VS-TS 0925, VS-TS 0925W, VS-TS 0926, VS-TS 0926W, VS-TS 0927, VS-TS 0927W, VS-TS 0928, VS-TS 0928W, VS-TS 0929, VS-TS 0929W, VS-TS 0930, VS-TS 0930W, VS-TS 0931, VS-TS 0931W, VS-TS 0932, VS-TS 0932W, VS-TS 0933, VS-TS 0933W, VS-TS 0934, VS-TS 0934W, VS-TS 0935, VS-TS 0935W, VS-TS 0936, VS-TS 0936W, VS-TS 0937, VS-TS 0937W, VS-TS 0938, VS-TS 0938W, VS-TS 0939, VS-TS 0939W, VS-TS 0940, VS-TS 0940W, VS-TS 0941, VS-TS 0941W, VS-TS 0942, VS-TS 0942W, VS-TS 0943, VS-TS 0943W, VS-TS 0944, VS-TS 0944W, VS-TS 0945, VS-TS 0945W, VS-TS 0946, VS-TS 0946W, VS-TS 0947, VS-TS 0947W, VS-TS 0948, VS-TS 0948W, VS-TS 0949, VS-TS 0949W, VS-TS 0950, VS-TS 0950W, VS-TS 1001, VS-TS 1001W, VS-TS 1002, VS-TS 1002W, VS-TS 1003, VS-TS 1003W, VS-TS 1004, VS-TS 1004W, VS-TS 1005, VS-TS 1005W, VS-TS 1006, VS-TS 1006W, VS-TS 1007, VS-TS 1007W, VS-TS 1008, VS-TS 1008W, VS-TS 1009, VS-TS 1009W, VS-TS 1010, VS-TS 1010W, VS-TS 1011, VS-TS 1011W, VS-TS 1012, VS-TS 1012W, VS-TS 1013, VS-TS 1013W, VS-TS 1014, VS-TS 1014W, VS-TS 1015, VS-TS 1015W, VS-TS 1016, VS-TS 1016W, VS-TS 1017, VS-TS 1017W, VS-TS 1018, VS-TS 1018W, VS-TS 1019, VS-TS 1019W, VS-TS 1020, VS-TS 1020W, VS-TS 1021, VS-TS 1021W, VS-TS 1022, VS-TS 1022W, VS-TS 1023, VS-TS 1023W, VS-TS 1024, VS-TS 1024W, VS-TS 1025, VS-TS 1025W, VS-TS 1026, VS-TS 1026W, VS-TS 1027, VS-TS 1027W, VS-TS 1028, VS-TS 1028W, VS-TS 1029, VS-TS 1029W, VS-TS 1030, VS-TS 1030W, VS-TS 1031, VS-TS 1031W, VS-TS 1032, VS-TS 1032W, VS-TS 1033, VS-TS 1033W, VS-TS 1034, VS-TS 1034W, VS-TS 1035, VS-TS 1035W, VS-TS 1036, VS-TS 1036W, VS-TS 1037, VS-TS 1037W, VS-TS 1038, VS-TS 1038W, VS-TS 1039, VS-TS 1039W, VS-TS 1040, VS-TS 1040W, VS-TS 1041, VS-TS 1041W, VS-TS 1042, VS-TS 1042W, VS-TS 1043, VS-TS 1043W, VS-TS 1044, VS-TS 1044W, VS-TS 1045, VS-TS 1045W, VS-TS 1046.
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 1046W, VS-TS 1047, VS-TS 1047W, VS-TS 1048, VS-TS 1048W, VS-TS 1049, VS-TS 1049W, VS-TS 1050, VS-TS 1050W, VS-TS 1101, VS-TS 1101W, VS-TS 1102, VS-TS 1102W, VS-TS 1103, VS-TS 1103W, VS-TS 1104, VS-TS 1104W, VS-TS 1105, VS-TS 1105W, VS-TS 1106, VS-TS 1106W, VS-TS 1107, VS-TS 1107W, VS-TS 1108, VS-TS 1108W, VS-TS 1109, VS-TS 1109W, VS-TS 1110, VS-TS 1110W, VS-TS 1111, VS-TS 1111W, VS-TS 1112, VS-TS 1112W, VS-TS 1113, VS-TS 1113W, VS-TS 1114, VS-TS 1114W, VS-TS 1115, VS-TS 1115W, VS-TS 1116, VS-TS 1116W, VS-TS 1117, VS-TS 1117W, VS-TS 1118, VS-TS 1118W, VS-TS 1119, VS-TS 1119W, VS-TS 1120, VS-TS 1120W, VS-TS 1121, VS-TS 1121W, VS-TS 1122, VS-TS 1122W, VS-TS 1123, VS-TS 1123W, VS-TS 1124, VS-TS 1124W, VS-TS 1125, VS-TS 1125W, VS-TS 1126, VS-TS 1126W, VS-TS 1127, VS-TS 1127W, VS-TS 1128, VS-TS 1128W, VS-TS 1129, VS-TS 1129W, VS-TS 1130, VS-TS 1130W, VS-TS 1131, VS-TS 1131W, VS-TS 1132, VS-TS 1132W, VS-TS 1133, VS-TS 1133W, VS-TS 1134, VS-TS 1134W, VS-TS 1135, VS-TS 1135W, VS-TS 1136, VS-TS 1136W, VS-TS 1137, VS-TS 1137W, VS-TS 1138, VS-TS 1138W, VS-TS 1139, VS-TS 1139W, VS-TS 1140, VS-TS 1140W, VS-TS 1141, VS-TS 1141W, VS-TS 1142, VS-TS 1142W, VS-TS 1143, VS-TS 1143W, VS-TS 1144, VS-TS 1144W, VS-TS 1145, VS-TS 1145W, VS-TS 1146, VS-TS 1146W, VS-TS 1147, VS-TS 1147W, VS-TS 1148, VS-TS 1148W, VS-TS 1149, VS-TS 1149W, VS-TS 1150, VS-TS 1150W, VS-TS 1401, VS-TS 1401W, VS-TS 1402, VS-TS 1402W, VS-TS 1403, VS-TS 1403W, VS-TS 1404, VS-TS 1404W, VS-TS 1405, VS-TS 1405W, VS-TS 1406, VS-TS 1406W, VS-TS 1407, VS-TS 1407W, VS-TS 1408, VS-TS 1408W, VS-TS 1409, VS-TS 1409W, VS-TS 1410, VS-TS 1410W, VS-TS 1411, VS-TS 1411W, VS-TS 1412, VS-TS 1412W, VS-TS 1413, VS-TS 1413W, VS-TS 1414, VS-TS 1414W, VS-TS 1415, VS-TS 1415W, VS-TS 1416, VS-TS 1416W, VS-TS 1417, VS-TS 1417W, VS-TS 1418, VS-TS 1418W, VS-TS 1419, VS-TS 1419W, VS-TS 1420, VS-TS 1420W, VS-TS 1421, VS-TS 1421W, VS-TS 1422.
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 1422W, VS-TS 1423, VS-TS 1423W, VS-TS 1424, VS-TS 1424W, VS-TS 1425, VS-TS 1425W, VS-TS 1426, VS-TS 1426W, VS-TS 1427, VS-TS 1427W, VS-TS 1428, VS-TS 1428W, VS-TS 1429, VS-TS 1429W, VS-TS 1430, VS-TS 1430W, VS-TS 1431, VS-TS 1431W, VS-TS 1432, VS-TS 1432W, VS-TS 1433, VS-TS 1433W, VS-TS 1434, VS-TS 1434W, VS-TS 1435, VS-TS 1435W, VS-TS 1436, VS-TS 1436W, VS-TS 1437, VS-TS 1437W, VS-TS 1438, VS-TS 1438W, VS-TS 1439, VS-TS 1439W, VS-TS 1440, VS-TS 1440W, VS-TS 1441, VS-TS 1441W, VS-TS 1442, VS-TS 1442W, VS-TS 1443, VS-TS 1443W, VS-TS 1444, VS-TS 1444W, VS-TS 1445, VS-TS 1445W, VS-TS 1446, VS-TS 1446W, VS-TS 1447, VS-TS 1447W, VS-TS 1448, VS-TS 1448W, VS-TS 1449, VS-TS 1449W, VS-TS 1450, VS-TS 1450W, VS-TS 1501, VS-TS 1501W, VS-TS 1502, VS-TS 1502W, VS-TS 1503, VS-TS 1503W, VS-TS 1504, VS-TS 1504W, VS-TS 1505, VS-TS 1505W, VS-TS 1506, VS-TS 1506W, VS-TS 1507, VS-TS 1507W, VS-TS 1508, VS-TS 1508W, VS-TS 1509, VS-TS 1509W, VS-TS 1510, VS-TS 1510W, VS-TS 1511, VS-TS 1511W, VS-TS 1512, VS-TS 1512W, VS-TS 1513, VS-TS 1513W, VS-TS 1514, VS-TS 1514W, VS-TS 1515, VS-TS 1515W, VS-TS 1516, VS-TS 1516W, VS-TS 1517, VS-TS 1517W, VS-TS 1518, VS-TS 1518W, VS-TS 1519, VS-TS 1519W, VS-TS 1520, VS-TS 1520W, VS-TS 1521, VS-TS 1521W, VS-TS 1522, VS-TS 1522W, VS-TS 1523, VS-TS 1523W, VS-TS 1524, VS-TS 1524W, VS-TS 1525, VS-TS 1525W, VS-TS 1526, VS-TS 1526W, VS-TS 1527, VS-TS 1527W, VS-TS 1528, VS-TS 1528W, VS-TS 1529, VS-TS 1529W, VS-TS 1530, VS-TS 1530W, VS-TS 1531, VS-TS 1531W, VS-TS 1532, VS-TS 1532W, VS-TS 1533, VS-TS 1533W, VS-TS 1534, VS-TS 1534W, VS-TS 1535, VS-TS 1535W, VS-TS 1536, VS-TS 1536W, VS-TS 1537, VS-TS 1537W, VS-TS 1538, VS-TS 1538W, VS-TS 1539, VS-TS 1539W, VS-TS 1540, VS-TS 1540W, VS-TS 1541, VS-TS 1541W, VS-TS 1542, VS-TS 1542W, VS-TS 1543, VS-TS 1543W, VS-TS 1544, VS-TS 1544W, VS-TS 1545, VS-TS 1545W, VS-TS 1546, VS-TS 1546W, VS-TS 1547, VS-TS 1547W, VS-TS 1548.
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 1548W, VS-TS 1549, VS-TS 1549W, VS-TS 1550, VS-TS 1550W, VS-TS 1801, VS-TS 1801W, VS-TS 1802, VS-TS 1802W, VS-TS 1803, VS-TS 1803W, VS-TS 1804, VS-TS 1804W, VS-TS 1805, VS-TS 1805W, VS-TS 1806, VS-TS 1806W, VS-TS 1807, VS-TS 1807W, VS-TS 1808, VS-TS 1808W, VS-TS 1809, VS-TS 1809W, VS-TS 1810, VS-TS 1810W, VS-TS 1811, VS-TS 1811W, VS-TS 1812, VS-TS 1812W, VS-TS 1813, VS-TS 1813W, VS-TS 1814, VS-TS 1814W, VS-TS 1815, VS-TS 1815W, VS-TS 1816, VS-TS 1816W, VS-TS 1817, VS-TS 1817W, VS-TS 1818, VS-TS 1818W, VS-TS 1819, VS-TS 1819W, VS-TS 1820, VS-TS 1820W, VS-TS 1821, VS-TS 1821W, VS-TS 1822, VS-TS 1822W, VS-TS 1823, VS-TS 1823W, VS-TS 1824, VS-TS 1824W, VS-TS 1825, VS-TS 1825W, VS-TS 1826, VS-TS 1826W, VS-TS 1827, VS-TS 1827W, VS-TS 1828, VS-TS 1828W, VS-TS 1829, VS-TS 1829W, VS-TS 1830, VS-TS 1830W, VS-TS 1831, VS-TS 1831W, VS-TS 1832, VS-TS 1832W, VS-TS 1833, VS-TS 1833W, VS-TS 1834, VS-TS 1834W, VS-TS 1835, VS-TS 1835W, VS-TS 1836, VS-TS 1836W, VS-TS 1837, VS-TS 1837W, VS-TS 1838, VS-TS 1838W, VS-TS 1839, VS-TS 1839W, VS-TS 1840, VS-TS 1840W, VS-TS 1841, VS-TS 1841W, VS-TS 1842, VS-TS 1842W, VS-TS 1843, VS-TS 1843W, VS-TS 1844, VS-TS 1844W, VS-TS 1845, VS-TS 1845W, VS-TS 1846, VS-TS 1846W, VS-TS 1847, VS-TS 1847W, VS-TS 1848, VS-TS 1848W, VS-TS 1849, VS-TS 1849W, VS-TS 1850, VS-TS 1850W, VS-TS 1901, VS-TS 1901W, VS-TS 1902, VS-TS 1902W, VS-TS 1903, VS-TS 1903W, VS-TS 1904, VS-TS 1904W, VS-TS 1905, VS-TS 1905W, VS-TS 1906, VS-TS 1906W, VS-TS 1907, VS-TS 1907W, VS-TS 1908, VS-TS 1908W, VS-TS 1909, VS-TS 1909W, VS-TS 1910, VS-TS 1910W, VS-TS 1911, VS-TS 1911W, VS-TS 1912, VS-TS 1912W, VS-TS 1913, VS-TS 1913W, VS-TS 1914, VS-TS 1914W, VS-TS 1915, VS-TS 1915W, VS-TS 1916, VS-TS 1916W, VS-TS 1917, VS-TS 1917W, VS-TS 1918, VS-TS 1918W, VS-TS 1919, VS-TS 1919W, VS-TS 1920, VS-TS 1920W, VS-TS 1921, VS-TS 1921W, VS-TS 1922, VS-TS 1922W, VS-TS 1923, VS-TS 1923W, VS-TS 1924.
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 1924W, VS-TS 1925, VS-TS 1925W, VS-TS 1926, VS-TS 1926W, VS-TS 1927, VS-TS 1927W, VS-TS 1928, VS-TS 1928W, VS-TS 1929, VS-TS 1929W, VS-TS 1930, VS-TS 1930W, VS-TS 1931, VS-TS 1931W, VS-TS 1932, VS-TS 1932W, VS-TS 1933, VS-TS 1933W, VS-TS 1934, VS-TS 1934W, VS-TS 1935, VS-TS 1935W, VS-TS 1936, VS-TS 1936W, VS-TS 1937, VS-TS 1937W, VS-TS 1938, VS-TS 1938W, VS-TS 1939, VS-TS 1939W, VS-TS 1940, VS-TS 1940W, VS-TS 1941, VS-TS 1941W, VS-TS 1942, VS-TS 1942W, VS-TS 1943, VS-TS 1943W, VS-TS 1944, VS-TS 1944W, VS-TS 1945, VS-TS 1945W, VS-TS 1946, VS-TS 1946W, VS-TS 1947, VS-TS 1947W, VS-TS 1948, VS-TS 1948W, VS-TS 1949, VS-TS 1949W, VS-TS 1950, VS-TS 1950W, VS-TS 2001, VS-TS 2001W, VS-TS 2002, VS-TS 2002W, VS-TS 2003, VS-TS 2003W, VS-TS 2004, VS-TS 2004W, VS-TS 2005, VS-TS 2005W, VS-TS 2006, VS-TS 2006W, VS-TS 2007, VS-TS 2007W, VS-TS 2008, VS-TS 2008W, VS-TS 2009, VS-TS 2009W, VS-TS 2010, VS-TS 2010W, VS-TS 2011, VS-TS 2011W, VS-TS 2012, VS-TS 2012W, VS-TS 2013, VS-TS 2013W, VS-TS 2014, VS-TS 2014W, VS-TS 2015, VS-TS 2015W, VS-TS 2016, VS-TS 2016W, VS-TS 2017, VS-TS 2017W, VS-TS 2018, VS-TS 2018W, VS-TS 2019, VS-TS 2019W, VS-TS 2020, VS-TS 2020W, VS-TS 2021, VS-TS 2021W, VS-TS 2022, VS-TS 2022W, VS-TS 2023, VS-TS 2023W, VS-TS 2024, VS-TS 2024W, VS-TS 2025, VS-TS 2025W, VS-TS 2026, VS-TS 2026W, VS-TS 2027, VS-TS 2027W, VS-TS 2028, VS-TS 2028W, VS-TS 2029, VS-TS 2029W, VS-TS 2030, VS-TS 2030W, VS-TS 2031, VS-TS 2031W, VS-TS 2032, VS-TS 2032W, VS-TS 2033, VS-TS 2033W, VS-TS 2034, VS-TS 2034W, VS-TS 2035, VS-TS 2035W, VS-TS 2036, VS-TS 2036W, VS-TS 2037, VS-TS 2037W, VS-TS 2038, VS-TS 2038W, VS-TS 2039, VS-TS 2039W, VS-TS 2040, VS-TS 2040W, VS-TS 2041, VS-TS 2041W, VS-TS 2042, VS-TS 2042W, VS-TS 2043, VS-TS 2043W, VS-TS 2044, VS-TS 2044W, VS-TS 2045, VS-TS 2045W, VS-TS 2046, VS-TS 2046W, VS-TS 2047, VS-TS 2047W, VS-TS 2048, VS-TS 2048W, VS-TS 2049, VS-TS 2049W, VS-TS 2050.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Барскова Юлия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Алхимов Дмитрий Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HM16.B.00586/26

Серия RU № 1139864

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 2050W, VS-TS 2101, VS-TS 2101W, VS-TS 2102, VS-TS 2102W, VS-TS 2103, VS-TS 2103W, VS-TS 2104, VS-TS 2104W, VS-TS 2105, VS-TS 2105W, VS-TS 2106, VS-TS 2106W, VS-TS 2107, VS-TS 2107W, VS-TS 2108, VS-TS 2108W, VS-TS 2109, VS-TS 2109W, VS-TS 2110, VS-TS 2110W, VS-TS 2111, VS-TS 2111W, VS-TS 2112, VS-TS 2112W, VS-TS 2113, VS-TS 2113W, VS-TS 2114, VS-TS 2114W, VS-TS 2115, VS-TS 2115W, VS-TS 2116, VS-TS 2116W, VS-TS 2117, VS-TS 2117W, VS-TS 2118, VS-TS 2118W, VS-TS 2119, VS-TS 2119W, VS-TS 2120, VS-TS 2120W, VS-TS 2121, VS-TS 2121W, VS-TS 2122, VS-TS 2122W, VS-TS 2123, VS-TS 2123W, VS-TS 2124, VS-TS 2124W, VS-TS 2125, VS-TS 2125W, VS-TS 2126, VS-TS 2126W, VS-TS 2127, VS-TS 2127W, VS-TS 2128, VS-TS 2128W, VS-TS 2129, VS-TS 2129W, VS-TS 2130, VS-TS 2130W, VS-TS 2131, VS-TS 2131W, VS-TS 2132, VS-TS 2132W, VS-TS 2133, VS-TS 2133W, VS-TS 2134, VS-TS 2134W, VS-TS 2135, VS-TS 2135W, VS-TS 2136, VS-TS 2136W, VS-TS 2137, VS-TS 2137W, VS-TS 2138, VS-TS 2138W, VS-TS 2139, VS-TS 2139W, VS-TS 2140, VS-TS 2140W, VS-TS 2141, VS-TS 2141W, VS-TS 2142, VS-TS 2142W, VS-TS 2143, VS-TS 2143W, VS-TS 2144, VS-TS 2144W, VS-TS 2145, VS-TS 2145W, VS-TS 2146, VS-TS 2146W, VS-TS 2147, VS-TS 2147W, VS-TS 2148, VS-TS 2148W, VS-TS 2149, VS-TS 2149W, VS-TS 2150, VS-TS 2150W, VS-TS 2200, VS-TS 2200W, VS-TS 2201, VS-TS 2201W, VS-TS 2202, VS-TS 2202W, VS-TS 2203, VS-TS 2203W, VS-TS 2204, VS-TS 2204W, VS-TS 2205, VS-TS 2205W, VS-TS 2206, VS-TS 2206W, VS-TS 2207, VS-TS 2207W, VS-TS 2208, VS-TS 2208W, VS-TS 2209, VS-TS 2209W, VS-TS 2210, VS-TS 2210W, VS-TS 2211, VS-TS 2211W, VS-TS 2212, VS-TS 2212W, VS-TS 2213, VS-TS 2213W, VS-TS 2214, VS-TS 2214W, VS-TS 2215, VS-TS 2215W, VS-TS 2216, VS-TS 2216W, VS-TS 2217, VS-TS 2217W, VS-TS 2218, VS-TS 2218W, VS-TS 2219, VS-TS 2219W, VS-TS 2220, VS-TS 2220W, VS-TS 2221, VS-TS 2221W, VS-TS 2222, VS-TS 2222W, VS-TS 2223, VS-TS 2223W, VS-TS 2224, VS-TS 2224W, VS-TS 2225,
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 2225W, VS-TS 2226, VS-TS 2226W, VS-TS 2227, VS-TS 2227W, VS-TS 2228, VS-TS 2228W, VS-TS 2229, VS-TS 2229W, VS-TS 2230, VS-TS 2230W, VS-TS 2231, VS-TS 2231W, VS-TS 2232, VS-TS 2232W, VS-TS 2233, VS-TS 2233W, VS-TS 2234, VS-TS 2234W, VS-TS 2235, VS-TS 2235W, VS-TS 2236, VS-TS 2236W, VS-TS 2237, VS-TS 2237W, VS-TS 2238, VS-TS 2238W, VS-TS 2239, VS-TS 2239W, VS-TS 2240, VS-TS 2240W, VS-TS 2241, VS-TS 2241W, VS-TS 2242, VS-TS 2242W, VS-TS 2243, VS-TS 2243W, VS-TS 2244, VS-TS 2244W, VS-TS 2245, VS-TS 2245W, VS-TS 2246, VS-TS 2246W, VS-TS 2247, VS-TS 2247W, VS-TS 2248, VS-TS 2248W, VS-TS 2249, VS-TS 2249W, VS-TS 2250, VS-TS 2250W, VS-TS 2501, VS-TS 2501W, VS-TS 2502, VS-TS 2502W, VS-TS 2503, VS-TS 2503W, VS-TS 2504, VS-TS 2504W, VS-TS 2505, VS-TS 2505W, VS-TS 2506, VS-TS 2506W, VS-TS 2507, VS-TS 2507W, VS-TS 2508, VS-TS 2508W, VS-TS 2509, VS-TS 2509W, VS-TS 2510, VS-TS 2510W, VS-TS 2511, VS-TS 2511W, VS-TS 2512, VS-TS 2512W, VS-TS 2513, VS-TS 2513W, VS-TS 2514, VS-TS 2514W, VS-TS 2515, VS-TS 2515W, VS-TS 2516, VS-TS 2516W, VS-TS 2517, VS-TS 2517W, VS-TS 2518, VS-TS 2518W, VS-TS 2519, VS-TS 2519W, VS-TS 2520, VS-TS 2520W, VS-TS 2521, VS-TS 2521W, VS-TS 2522, VS-TS 2522W, VS-TS 2523, VS-TS 2523W, VS-TS 2524, VS-TS 2524W, VS-TS 2525, VS-TS 2525W, VS-TS 2526, VS-TS 2526W, VS-TS 2527, VS-TS 2527W, VS-TS 2528, VS-TS 2528W, VS-TS 2529, VS-TS 2529W, VS-TS 2530, VS-TS 2530W, VS-TS 2531, VS-TS 2531W, VS-TS 2532, VS-TS 2532W, VS-TS 2533, VS-TS 2533W, VS-TS 2534, VS-TS 2534W, VS-TS 2535, VS-TS 2535W, VS-TS 2536, VS-TS 2536W, VS-TS 2537, VS-TS 2537W, VS-TS 2538, VS-TS 2538W, VS-TS 2539, VS-TS 2539W, VS-TS 2540, VS-TS 2540W, VS-TS 2541, VS-TS 2541W, VS-TS 2542, VS-TS 2542W, VS-TS 2543, VS-TS 2543W, VS-TS 2544, VS-TS 2544W, VS-TS 2545, VS-TS 2545W, VS-TS 2546, VS-TS 2546W, VS-TS 2547, VS-TS 2547W, VS-TS 2548, VS-TS 2548W, VS-TS 2549, VS-TS 2549W, VS-TS 2550, VS-TS 2550W, VS-TS 2601,
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 2601W, VS-TS 2602, VS-TS 2602W, VS-TS 2603, VS-TS 2603W, VS-TS 2604, VS-TS 2604W, VS-TS 2605, VS-TS 2605W, VS-TS 2606, VS-TS 2606W, VS-TS 2607, VS-TS 2607W, VS-TS 2608, VS-TS 2608W, VS-TS 2609, VS-TS 2609W, VS-TS 2610, VS-TS 2610W, VS-TS 2611, VS-TS 2611W, VS-TS 2612, VS-TS 2612W, VS-TS 2613, VS-TS 2613W, VS-TS 2614, VS-TS 2614W, VS-TS 2615, VS-TS 2615W, VS-TS 2616, VS-TS 2616W, VS-TS 2617, VS-TS 2617W, VS-TS 2618, VS-TS 2618W, VS-TS 2619, VS-TS 2619W, VS-TS 2620, VS-TS 2620W, VS-TS 2621, VS-TS 2621W, VS-TS 2622, VS-TS 2622W, VS-TS 2623, VS-TS 2623W, VS-TS 2624, VS-TS 2624W, VS-TS 2625, VS-TS 2625W, VS-TS 2626, VS-TS 2626W, VS-TS 2627, VS-TS 2627W, VS-TS 2628, VS-TS 2628W, VS-TS 2629, VS-TS 2629W, VS-TS 2630, VS-TS 2630W, VS-TS 2631, VS-TS 2631W, VS-TS 2632, VS-TS 2632W, VS-TS 2633, VS-TS 2633W, VS-TS 2634, VS-TS 2634W, VS-TS 2635, VS-TS 2635W, VS-TS 2636, VS-TS 2636W, VS-TS 2637, VS-TS 2637W, VS-TS 2638, VS-TS 2638W, VS-TS 2639, VS-TS 2639W, VS-TS 2640, VS-TS 2640W, VS-TS 2641, VS-TS 2641W, VS-TS 2642, VS-TS 2642W, VS-TS 2643, VS-TS 2643W, VS-TS 2644, VS-TS 2644W, VS-TS 2645, VS-TS 2645W, VS-TS 2646, VS-TS 2646W, VS-TS 2647, VS-TS 2647W, VS-TS 2648, VS-TS 2648W, VS-TS 2649, VS-TS 2649W, VS-TS 2650, VS-TS 2650W, VS-TS 2700, VS-TS 2700W, VS-TS 2701, VS-TS 2701W, VS-TS 2702, VS-TS 2702W, VS-TS 2703, VS-TS 2703W, VS-TS 2704, VS-TS 2704W, VS-TS 2705, VS-TS 2705W, VS-TS 2706, VS-TS 2706W, VS-TS 2707, VS-TS 2707W, VS-TS 2708, VS-TS 2708W, VS-TS 2709, VS-TS 2709W, VS-TS 2710, VS-TS 2710W, VS-TS 2711, VS-TS 2711W, VS-TS 2712, VS-TS 2712W, VS-TS 2713, VS-TS 2713W, VS-TS 2714, VS-TS 2714W, VS-TS 2715, VS-TS 2715W, VS-TS 2716, VS-TS 2716W, VS-TS 2717, VS-TS 2717W, VS-TS 2718, VS-TS 2718W, VS-TS 2719, VS-TS 2719W, VS-TS 2720, VS-TS 2720W, VS-TS 2721, VS-TS 2721W, VS-TS 2722, VS-TS 2722W, VS-TS 2723, VS-TS 2723W, VS-TS 2724, VS-TS 2724W, VS-TS 2725, VS-TS 2725W, VS-TS 2726,
9026 20 400 0	Датчик давления воздуха в шинах, артикулы: VS-TS 2726W, VS-TS 2727, VS-TS 2727W, VS-TS 2728, VS-TS 2728W, VS-TS 2729, VS-TS 2729W, VS-TS 2730, VS-TS 2730W, VS-TS 2731, VS-TS 2731W, VS-TS 2732, VS-TS 2732W, VS-TS 2733, VS-TS 2733W, VS-TS 2734, VS-TS 2734W, VS-TS 2735, VS-TS 2735W, VS-TS 2736, VS-TS 2736W, VS-TS 2737, VS-TS 2737W, VS-TS 2738, VS-TS 2738W, VS-TS 2739, VS-TS 2739W, VS-TS 2740, VS-TS 2740W, VS-TS 2741, VS-TS 2741W, VS-TS 2742, VS-TS 2742W, VS-TS 2743, VS-TS 2743W, VS-TS 2744, VS-TS 2744W, VS-TS 2745, VS-TS 2745W, VS-TS 2746, VS-TS 2746W, VS-TS 2747, VS-TS 2747W, VS-TS 2748, VS-TS 2748W, VS-TS 2749, VS-TS 2749W, VS-TS 2750, VS-TS 2750W, VS-TS 3000, VS-TS 3000W, VS-TS 3001, VS-TS 3001W, VS-TS 3002, VS-TS 3002W, VS-TS 3003, VS-TS 3003W, VS-TS 3004, VS-TS 3004W, VS-TS 3005, VS-TS 3005W, VS-TS 3006, VS-TS 3006W, VS-TS 3007, VS-TS 3007W, VS-TS 3008, VS-TS 3008W, VS-TS 3009, VS-TS 3009W, VS-TS 3010, VS-TS 3010W, VS-TS 3011, VS-TS 3011W, VS-TS 3012, VS-TS 3012W, VS-TS 3013, VS-TS 3013W, VS-TS 3014, VS-TS 3014W, VS-TS 3015, VS-TS 3015W, VS-TS 3016, VS-TS 3016W, VS-TS 3017, VS-TS 3017W, VS-TS 3018, VS-TS 3018W, VS-TS 3019, VS-TS 3019W, VS-TS 3020, VS-TS 3020W, VS-TS 3021, VS-TS 3021W, VS-TS 3022, VS-TS 3022W, VS-TS 3023, VS-TS 3023W, VS-TS 3024, VS-TS 3024W, VS-TS 3025, VS-TS 3025W, VS-TS 3026, VS-TS 3026W, VS-TS 3027, VS-TS 3027W, VS-TS 3028, VS-TS 3028W, VS-TS 3029, VS-TS 3029W, VS-TS 3030, VS-TS 3030W, VS-TS 3031, VS-TS 3031W, VS-TS 3032, VS-TS 3032W, VS-TS 3033, VS-TS 3033W, VS-TS 3034, VS-TS 3034W, VS-TS 3035, VS-TS 3035W, VS-TS 3036, VS-TS 3036W, VS-TS 3037, VS-TS 3037W, VS-TS 3038, VS-TS 3038W, VS-TS 3039, VS-TS 3039W, VS-TS 3040, VS-TS 3040W, VS-TS 3041, VS-TS 3041W, VS-TS 3042, VS-TS 3042W, VS-TS 3043, VS-TS 3043W, VS-TS 3044, VS-TS 3044W, VS-TS 3045, VS-TS 3045W, VS-TS 3046, VS-TS 3046W, VS-TS 3047, VS-TS 3047W, VS-TS 3048, VS-TS 3048W, VS-TS 3049, VS-TS 3049W, VS-TS 3050, VS-TS 3050W,
8536 50 110 9	Кнопка включения, артикулы: SVS 0003, SVS 0004, SVS 0011, SVS 0021, SVS 0022, SVS 0029, SVS 0030, SVS 0031, SVS 0035, SVS 0036,SVS 0037, SVS 0107, SVS 0127, SVS 0700, SVS 0702, SVS 0703, SVS 0710, SVS 0711, SVS 0712, SVS 0713, SVS 0714, SVS 0715, SVS 0716, SVS 0717, SVS 0718, SVS 0719, SVS 0720, SVS 0721, SVS 0722, SVS 0723, SVS 0724, SVS 0725, SVS 0726, SVS 0727, SVS 0728, SVS 0729, SVS 0730, SVS 0731, SVS 0732, SVS 0733, SVS 0734, SVS 0735, SVS 0736, SVS 0737, SVS 0738, SVS 0739, SVS 0740, SVS 0741, SVS 0742, SVS 0743, SVS 0744, SVS 0745, SVS 0746, SVS 0747, SVS 0748, SVS 0749, SVS 0750, SVS 0751, SVS 0752, SVS 0753, SVS 0754, SVS 0755, SVS 0756, SVS 0757, SVS 0758, SVS 0759, SVS 0760, SVS 0761, SVS 0762, SVS 0763, SVS 0764, SVS 0765, SVS 0766, SVS 0767, SVS 0768, SVS 0769, SVS 0770, SVS 0771, SVS 0772, SVS 0773, SVS 0774, SVS 0775, SVS 0776, SVS 0777, SVS 0778, SVS 0779, SVS 0780, SVS 0781, SVS 0782, SVS 0783, SVS 0784, SVS 0785, SVS 0786, SVS 0787, SVS 0788, SVS 0789, SVS 0790, SVS 0791, SVS 0792, SVS 0793, SVS 0794, SVS 0795, SVS 0796, SVS 0797, SVS 0798, SVS 0799, SVS 0800, SVS 0801, SVS 0802, SVS 0803, SVS 0804, SVS 0805, SVS 0806, SVS 0807, SVS 0808, SVS 0809, SVS 0810, SVS 0811, SVS 0812, SVS 0813, SVS 0814, SVS 0815, SVS 0816, SVS 0817, SVS 0818, SVS 0819, SVS 0820, SVS 0821, SVS 0822, SVS 0823, SVS 0824, SVS 0825, SVS 0826, SVS 0827, SVS 0828, SVS 0829, SVS 0830, SVS 0831, SVS 0832, SVS 0833, SVS 0834, SVS 0835, SVS 0836, SVS 0837, SVS 0838, SVS 0839, SVS 0840, SVS 0841, SVS 0842, SVS 0843, SVS 0844, SVS 0845, SVS 0846, SVS 0847, SVS 0848, SVS 0849, SVS 0850, SVS 0851, SVS 0852, SVS 0853, SVS 0854, SVS 0855, SVS 0856, SVS 0857, SVS 0858, SVS 0859, SVS 0860, SVS 0861, SVS 0862,
8536 50 110 9	Кнопка включения, артикулы: SVS 0863, SVS 0864, SVS 0865, SVS 0866, SVS 0867, SVS 0868, SVS 0869, SVS 0870, SVS 0871, SVS 0872, SVS 0873, SVS 0874, SVS 0875, SVS 0876, SVS 0877, SVS 0878, SVS 0879, SVS 0880, SVS 0881, SVS 0882, SVS 0883, SVS 0884, SVS 0885, SVS 0886, SVS 0887, SVS 0888, SVS 0889, SVS 0890, SVS 0891, SVS 0892, SVS 0893, SVS 0894, SVS 0895, SVS 0896, SVS 0897, SVS 0898, SVS 0899, SVS 0900, SVS 0901, SVS 0902, SVS 0903, SVS 0904, SVS 0905, SVS 0906, SVS 0907, SVS 0908, SVS 0909, SVS 0910, SVS 0911, SVS 0912, SVS 0913, SVS 0914, SVS 0915, SVS 0916, SVS 0917, SVS 0918, SVS 0919, SVS 0920, SVS 0921, SVS 0922, SVS 0923, SVS 0924, SVS 0925, SVS 0926, SVS 0927, SVS 0928, SVS 0929, SVS 0930, SVS 0931, SVS 0932, SVS 0933, SVS 0934, SVS 0935, SVS 0936, SVS 0937, SVS 0938, SVS 0939, SVS 0940, SVS 0941, SVS 0942, SVS 0943, SVS 0944, SVS 0945, SVS 0946, SVS 0947, SVS 0948, SVS 0949, SVS 0950, SVS 0951, SVS 0952, SVS 0953, SVS 0954, SVS 0955, SVS 0956, SVS 0957, SVS 0958, SVS 0959, SVS 0960, SVS 0961, SVS 0962, SVS 0963, SVS 0964, SVS 0965, SVS 0966, SVS 0967, SVS 0968, SVS 0969, SVS 0970, SVS 0971, SVS 0972, SVS 0973, SVS 0974, SVS 0975, SVS 0976, SVS 0977, SVS 0978, SVS 0979, SVS 0980, SVS 0981, SVS 0982, SVS 0983, SVS 0984, SVS 0985, SVS 0986, SVS 0987, SVS 0988, SVS 0989, SVS 0990, SVS 0991, SVS 0992, SVS 0993, SVS 0994, SVS 0995, SVS 0996, SVS 0997, SVS 0998, SVS 0999;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Барскова Юлия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Алхимов Дмитрий Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСириус»
(ООО «ЦентрСириус»)
Юридический адрес (адрес местонахождения юридического лица):
123060, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, проезд 1-й Волоколамский, д. 10 стр. 15
Испытательная лаборатория, Обособленное подразделение г. Павловский Посад
Адреса мест осуществления деятельности:
142500, РОССИЯ, обл Московская, район Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Городковская, дом 73а, корп. 10, 1 этаж: Зал 1/5; 2 этаж: Комната 2/6; Комната 2/11.;
142500, РОССИЯ, обл Московская, район Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Городковская, дом 73а, корп. 15;
142500, РОССИЯ, обл Московская, район Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Городковская, дом 73а, корп. 11, (-1) этаж: Зал №1; Зал №1а; Зал №2; Зал №2а; Зал №3; Зал №3а; Зал №4; Зал №5; 1 этаж: Зал 1/1; Комната 102а; Комната 110; Комната 111; Комната 112; Комната 113; 2 этаж: Комната 202; Комната 210; 3 этаж: Комната 301; 4 этаж: Комната 402а.
Телефон: +74951189223; электронная почта: info@csirius.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CE80 (бессрочно) аккредитована Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация)

ОГРН 1217700367290 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦентрСириус» МОСКВА ИНН 7734445126

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
_____ Р.Н. Гиздетдинов
12 октября 2026 г.

Наименование вида документа	Протокол сертификационных испытаний Компоненты транспортных средств: Кнопка включения, артикул: SVS 0036 на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) (приложение 10, пункт 96).
Номер протокола	7ЦС121026
Дата выдачи протокола	12.10.2026
Заказчик наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) контактные данные	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Голден Серт», 115211, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БРАТЕЕВО вн. тер. г., УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, Д. 6, К. 1 , ПОМЕЩ. 1/1, 115093, РОССИЯ, г Москва, переулок Партийный, дом 1 корпус 46, этаж 5, офис 522 , +7 9262798690, info@golden-sert.ru
Изготовитель наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса)	"CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD.", Юридический адрес: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай Фактический адрес места осуществления деятельности: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай
Сведения об образце испытаний наименование, торговая марка/модель/тип/артикул	Компоненты транспортных средств: Кнопка включения, артикул: SVS 0036
Сведения об отборе образца (ов)	Акт отбора проб (образцов) № 28/08/26/ГС-05 от 01.09.2026 Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов)	14.09.2026
Идентификационный номер образца	ЦС09140926
Основание проведения испытаний	Направление на проведение испытаний № 28/08/26/ГС-05 от 01.09.2026

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности	с 14.09.2026 по 12.10.2026
Документ(ы), устанавливающий(е) требования к продукции	ТР ТС 018/2011 приложение 10 пункт 96; ГОСТ 3940-2004
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу(ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе за исключением случаев, когда информацию предоставляет заказчик.	

Обозначение и наименование документа(ов), устанавливающего(их) правила и методы исследований (испытаний) и измерений	ГОСТ 3940-2004 Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);
Данные представленные заказчиком:	Техническое описание (Приложение 1)
Ответственность за корректность предоставленных данных и возможное влияние некорректных и заведомо ложных данных на достоверность результатов работ несет заказчик.	

Описание, идентификация и состояние образца(ов)

Проведенная идентификация изделия подтвердила его соответствие техническому описанию (при наличии) и иные результаты идентификации, в том числе сведения о нанесенной на изделиях маркировке.

Фото общего вида образца и его маркировки



Условия проведения испытаний и измерений

Место осуществления лабораторной деятельности:
142500, РОССИЯ, обл Московская, район Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Городковская, дом 73а, корп. 11, (-1) этаж: Зал №3

Допустимые условия, обеспечивающие соответствие требованиям нормативных документов проведения испытаний, эксплуатационной документации:

Наименование контролируемого параметра, ед. изм	Установленный допустимый диапазон
Температура, °С	22,2 – 24,8
Влажность, %	66,7 – 76,3
Давление, кПа	98,6 – 104,01
Напряжение, В	208,8 – 237,8 344,9 – 414,5
Частота тока, Гц	49,9 – 50,1

Фактические значения:

Дата	Температура, °С	Влажность, %	Давление, кПа	Напряжение, В	Частота тока, Гц
21.09.2026	23,2	67,2	99,9	233,1 382,9	49,94
22.09.2026	23,1	66,9	100,0	231,9 382,4	49,96
23.09.2026	22,8	66,9	100,6	233,5 382,8	50,04
24.09.2026	23,2	67,0	99,8	232,6 381,2	50,08
25.09.2026	22,9	67,3	100,8	233,2 382,7	50,01
26.09.2026	23,0	67,0	101,5	233,4 382,0	49,97

Место осуществления лабораторной деятельности:
142500, РОССИЯ, обл Московская, район Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Городковская, дом 73а, корп. 11, 2 этаж: Комната 202

Допустимые условия, обеспечивающие соответствие требованиям нормативных документов проведения испытаний, эксплуатационной документации:

Наименование контролируемого параметра, ед. изм	Установленный допустимый диапазон
Температура, °С	15,2 – 24,8
Влажность, %	45,7 – 78,3
Давление, кПа	84,3 – 105,7
Напряжение, В	198,7 – 241,2 343,1 – 416,7
Частота тока, Гц	49,1 – 51,1

Фактические значения:

Дата	Температура, °С	Влажность, %	Давление, кПа	Напряжение, В	Частота тока, Гц
21.09.2026	23,1	53,1	99,9	233,6 382,9	50,03

Заключение о соответствии условий проведения испытаний: Условия испытаний вышеуказанных мест осуществления деятельности соответствуют установленным диапазонам

ОГРН 1217700367290 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦентрСириус» МОСКВА ИНН 7734445126

Используемое оборудование				
№ п/п	Наименование, тип, модель, инв. №	Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	Сведения о поверке/аттестации (номер документа, дата и срок действия)
1.	Программируемая камера тепла и влажности, RTH-1000-75, Инв. №Л605	Температура: минус 75.. 180 °С; влажность: 10..98%	±1°С ±1%	Протокол №9-26 от 16.06.2026 до 16.06.2027
2.	Комплект щупов доступности КЩД, Инв. №Л1	ЩД-1 диаметр шара 50 мм; ЩД-2 диаметр 2,5 мм; ЩД-3 диаметр 1,0 мм; ЩД-4 Диаметр шара 12,5 мм	-	Аттестат №1/25 от 23.06.2025 до 23.06.2027
3.	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, Инв. №Л2821	Емкость шкалы: секундной 60 с, минутной 60 мин; ЦД 0,2 с, 1 мин;	КТ второй	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-505014168# от 17.02.2026 до 16.02.2027
4.	Счетчик импульсов, СИ8-Щ2.Р, Инв. № Л1672	Диапазоны измерений интервалов времени от 0,01с до 9 ч 59 мин 59,99с; от 1 мин до 99999 час 59 мин;	Погрешность ±0,5%	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-463178581# от 09.09.2025 до 08.09.2027
5.	Установка для проверки электрической безопасности, GPI-745A, Инв. №Л27	Диапазоны выходных напряжений переменного тока (50/60Гц) от 100 до 5000В и постоянного тока от 100 до 6000В, Диапазон измерения силы переменного тока от 0,1 до 40 мА и постоянного тока от 0,01 до 10 мА, Диапазон измерения электрического сопротивления изоляции от 1 до 1999 МОм (при 50 и 100 В) от 1 до 9999 МОм (при 500 и 1000 В), Диапазон установки силы постоянного тока при измерении сопротивления заземления от 3 до 32А, электрическое сопротивление заземления от 0,1 до 600 мОм	±(0,01Uизм+ 5В), ±(0,01Iизм + 0,05 мА), ±5 % для диапазона от 1 до 500 МОм; ±10% для от 501 до 1999 МОм; ±20% для от 2000 до 9999 МОм, ±(0,01Iизм + 0,2А), ±(0,01Rизм + 3мОм)	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-546919070# от 05.08.2026 до 04.08.2027
6.	Мультиметр цифровой АКИП-2203, Инв. №Л3086	Uпост. до 1000 В; Uперем. до 750 В; Iпост. до 20 А; Rпост. до 60МОм; С до 60000мкФ; F до 9,999 МГц	±(0,008*|Uизм|+2*k), ±(0,01*Uизм+3*k), ±(0,015*Iизм+3*k) ±(0,02*Rизм+3*k) ±(0,03*Сизм+5*k) ±(0,008*Fизм+2*k)	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-526659023# от 18.05.2026 до 17.05.2027
7.	Прибор комбинированный, Testo 622, Инв. №Л3240	-10..+60°С; 10..95%; 300..1200гПа;	ПГ ±0,4°С; ±3%; ±5гПа	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-512246205# от 18.03.2026 до 17.03.2027

ОГРН 1217700367290 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦентрСириус» МОСКВА ИНН 7734445126

Нормативный документ (номер пункта), устанавливающий правила и методы испытаний и измерений	Определяемая характеристика / показатель	Дата и время проведения испытаний	Нормативные требования, установленные к продукции	Результаты испытаний и измерений	Единицы измерения	Примечание
ГОСТ 3940, п. 6.7	Влагоустойчивость	с 21.09.2026 10:00 по 25.09.2026 10:30	Должны выдерживать воздействие влажной тепловой среды в течение 4 суток при температуре (40±2)°С и относительной влажности (95±3)%; После 96 ч выдержки в камере влажности изделия должны быть работоспособными без предварительной просушки.	Выдерживает; Обеспечено	-	см. Приложение 2
ГОСТ 3940, п. 6.5	Теплостойкость	26.09.2026 08:30 – 11:50	Должны быть работоспособными при эксплуатации при температуре окружающей среды 65°С;	Обеспечено	-	см. Приложение 2
ГОСТ 3940, п. 6.6	Испытание на холодостойкость	25.09.2026 11:30 – 18:00	Должны быть работоспособными при эксплуатации при температуре окружающей среды минус 45°С; Должны сохранять работоспособность после пребывания в неработающем состоянии при температуре минус 50°С	Обеспечено	-	см. Приложение 2
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 13	Защита от попадания внешних твердых предметов, обозначаемая первой характеристической цифрой	21.09.2026 11:00 – 11:20	Степень защиты IP40	IP4X	-	см. Приложение 3

ОГРН 1217700367290
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦентрСириус»
МОСКВА
ИНН 7734445126

ГОСТ 3940, п. 6.9	Электрическая прочность изоляции	21.09.2026 16:10 – 16:40	Должны выдерживать без повреждения изоляции испытания на электрическую прочность изоляции обмоток и токоведущих деталей относительно металлического корпуса или основания.	Выдерживает	-	см. Приложение 4

Дополнительные сведения	*Отсутствуют*
Дополнения, отклонения или исключения из метода	*Отсутствуют*

Заключение о соответствии:
В объеме проведённых испытаний образцы СООТВЕТСТВУЮТ требованиям ТР ТС 018/2011 приложение 10 пункт 96; ГОСТ 3940-2004.

Правило принятия решения о соответствии:
Решение о соответствии принимается по правилу простого принятия в соответствии с пунктом 4.2. ILAC-G8:09/2019. При котором предел приемки (AL) устанавливается равным пределу допуска (TL), а защитный интервал(полоса) равен нулю, w = 0, а решение о соответствии или несоответствии принимается на основе прямого сравнения полученного результата измерения с установленным нормативным значением, без учета расширенной неопределенности измерений
Уровень риска: При использовании данного правила вероятность ложного принятия (PFA — Probability of False Acceptance) < 50 % для результатов измерений, которые находятся вблизи предельного значения допуска.
Заявления о соответствии представляются следующим образом:
Соответствует – если измеренное значение в границах предела поля допуска(установленных нормативов), AL=TL.
Не соответствует – если измеренное значение не в границах предела поля допуска(выходит за установленные нормативы), AL=TL.

ОГРН 1217700367290 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦентрСириус» МОСКВА ИНН 7734445126


Общее техническое описание компонента транспортного средства:	
Наименование и адрес заявителя	Общество с ограниченной ответственностью "Эрлайн" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8, литер А, помещение 21-Н, офис 60, Российская Федерация, телефон: (812) 380-64-80, адрес электронной почты: dc@airline.su
Наименование и адрес изготовителя компонентов	"CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD" Место нахождения: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай
Наименование компонентов	Компоненты транспортных средств: Кнопка включения, артикул: SVS 0036
Перечень транспортных средств, для установки на которые предназначаются компоненты	а/м Лада 2101-2106/2121 (головного света)
Сведения о маркировке	Наименование продукции Артикул Наименование и адрес производителя Наименование и адрес импортера Применяемость
Назначение компонентов	Кнопка автомобильная электрическая, представляет собой электромеханическое коммутационное устройство, предназначенное для ручного управления электрическими функциями транспортного средства посредством кратковременного или фиксированного замыкания, размыкания либо переключения электрических контактов.
Описание действия компонентов (при необходимости)	Конструктивно состоит из корпуса, подвижного исполнительного элемента (клавиши), контактной группы и электрических выводов (контактов) для подключения к бортовой электрической сети. Устанавливается в панели приборов, центральной консоли, рулевом колесе, дверных панелях или других элементах салона транспортного средства.
Иные сведения о компонентах (при необходимости)	Номинальное напряжение, В: 12-24 Материал изготовления: Комбинированный Вид: клавишный Тип изделия: Электронный Класс защиты IP 40

Условия хранения: в сухом темном помещении, без попадания прямых солнечных лучей. При температуре от -25С до +25С и условной влажности 40-60%. Срок хранения не органичен.
Срок годности 5 лет

М.П.


Подпись _____

Техническое описание

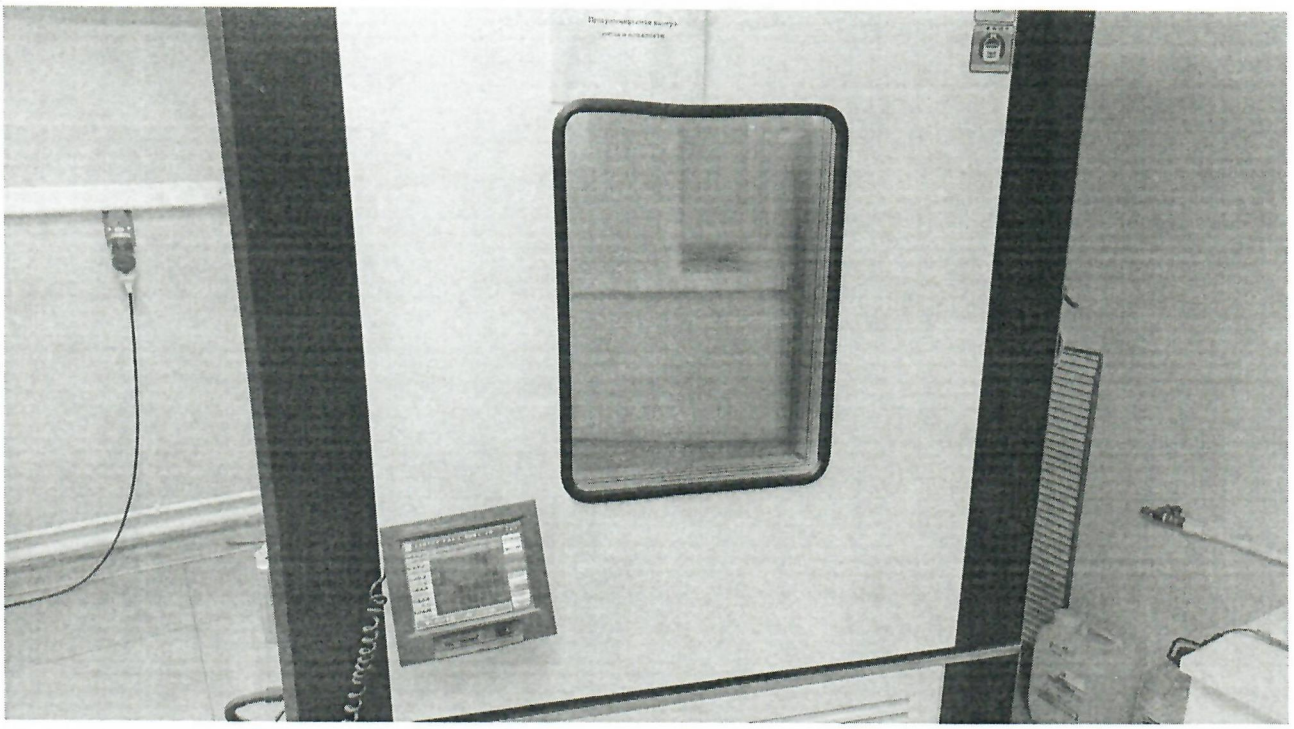


Влагоустойчивость; Теплостойкость; Испытание на холодостойкость

ОГРН 1217700367290
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦентрСириус»
МОСКВА
ИНН 7734445126

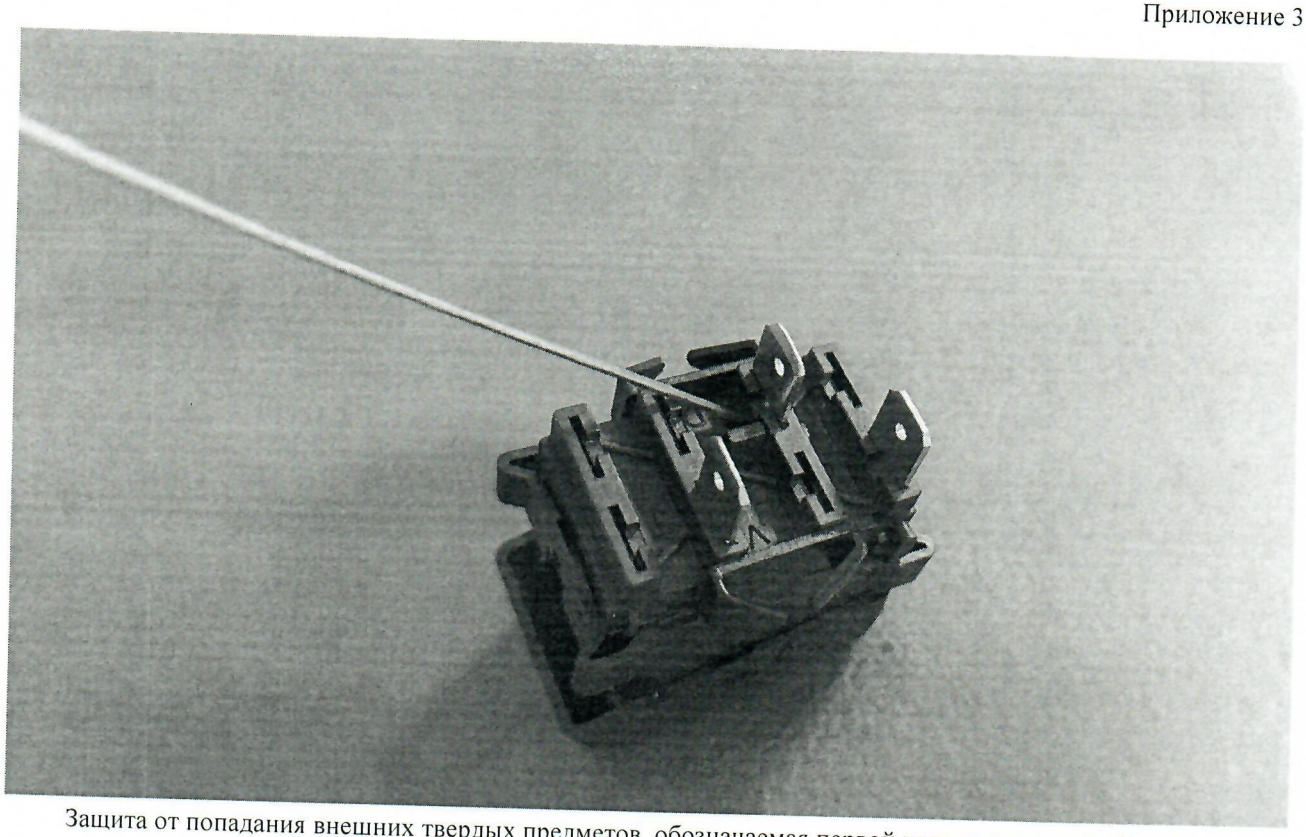

Защита от попадания внешних твердых предметов, обозначаемая первой характеристической цифрой

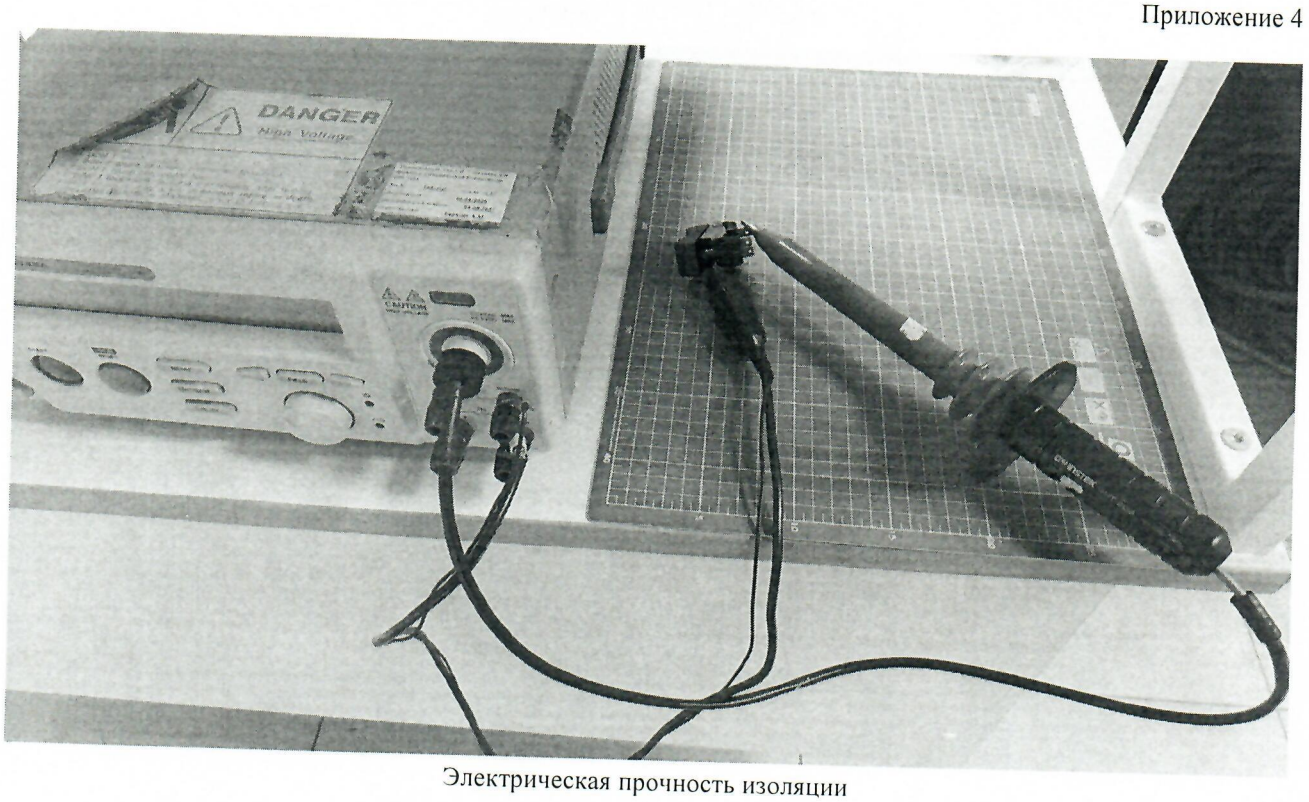

Электрическая прочность изоляции

Испытания и измерения провел(и):

Инженер-испытатель		Ф.А. Фомкин
должность	личная подпись	инициалы, фамилия

Протокол подготовил:

Специалист		А.Ю. Курячев
должность	личная подпись	инициалы, фамилия

Протокол проверил(и):

Руководитель лаборатории		Р.Н. Гиздетдинов
должность	личная подпись	инициалы, фамилия

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ОГРН 1217700367200
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦентрСириус»
МОСКВА
ИНН 7734445126

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСириус»
(ООО «ЦентрСириус»)
Юридический адрес (адрес местонахождения юридического лица):
123060, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, проезд 1-й Волоколамский, д. 10 стр. 15
Испытательная лаборатория, Обособленное подразделение г. Павловский Посад
Адреса мест осуществления деятельности:
142500, РОССИЯ, обл Московская, район Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Городковская, дом 73а, корп. 10, 1 этаж: Зал 1/5; 2 этаж: Комната 2/6; Комната 2/11.;
142500, РОССИЯ, обл Московская, район Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Городковская, дом 73а, корп. 15;
142500, РОССИЯ, обл Московская, район Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Городковская, дом 73а, корп. 11, (-1) этаж: Зал №1; Зал №1а; Зал №2; Зал №2а; Зал №3; Зал №3а; Зал №4; Зал №5; 1 этаж: Зал 1/1; Комната 102а; Комната 110; Комната 111; Комната 112; Комната 113; 2 этаж: Комната 202; Комната 210; 3 этаж: Комната 301; 4 этаж: Комната 402а.
Телефон: +74951189223; электронная почта: info@csirius.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CE80 (бессрочно)
аккредитована Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация)

ОГРН 1217700367290 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦентрСириус» МОСКВА ИНН 7734445126

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
_____ Р.Н. Гиздетдинов
13 октября 2026 г.

Наименование вида документа	Протокол сертификационных испытаний Компоненты транспортных средств: Датчик давления воздуха в шинах, артикул: VS-TS 0804 на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) (приложение 10, пункт 74).
Номер протокола	8ЦС131026
Дата выдачи протокола	13.10.2026
Заказчик наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) контактные данные	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Голден Серт», 115211, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БРАТЕЕВО вн. тер. г., УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, Д. 6, К. 1 , ПОМЕЩ. 1/1, 115093, РОССИЯ, г Москва, переулок Партийный, дом 1 корпус 46, этаж 5, офис 522 , +7 9262798690, info@golden-sert.ru
Изготовитель наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса)	"CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD.", Юридический адрес: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай Фактический адрес места осуществления деятельности: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай
Сведения об образце испытаний наименование, торговая марка/модель/тип/артикул	Компоненты транспортных средств: Датчик давления воздуха в шинах, артикул: VS-TS 0804
Сведения об отборе образца (ов)	Акт отбора проб (образцов) № 28/08/26/ГС-05 от 01.09.2026 Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов)	14.09.2026
Идентификационный номер образца	ЦС08140926
Основание проведения испытаний	Направление на проведение испытаний № 28/08/26/ГС-05 от 01.09.2026
Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности	с 14.09.2026 по 13.10.2026

Документ(ы), устанавливающий(е) требования к продукции	ТР ТС 018/2011 приложение № 10, пункт 74; ГОСТ 3940-2004


Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу(ам).
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе за исключением случаев, когда
информацию предоставляет заказчик.


Обозначение и наименование документа(ов), устанавливающего(их) правила и методы исследований (испытаний) и измерений	ГОСТ 3940-2004 Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);
Данные представленные заказчиком:	Техническое описание (Приложение 1)
Ответственность за корректность предоставленных данных и возможное влияние некорректных и заведомо ложных данных на достоверность результатов работ несет заказчик.	

Описание, идентификация и состояние образца(ов)

Проведенная идентификация изделия подтвердила его соответствие техническому описанию (при наличии) и иные результаты идентификации, в том числе сведения о нанесенной на изделиях маркировке.

Фото общего вида образца и его маркировки

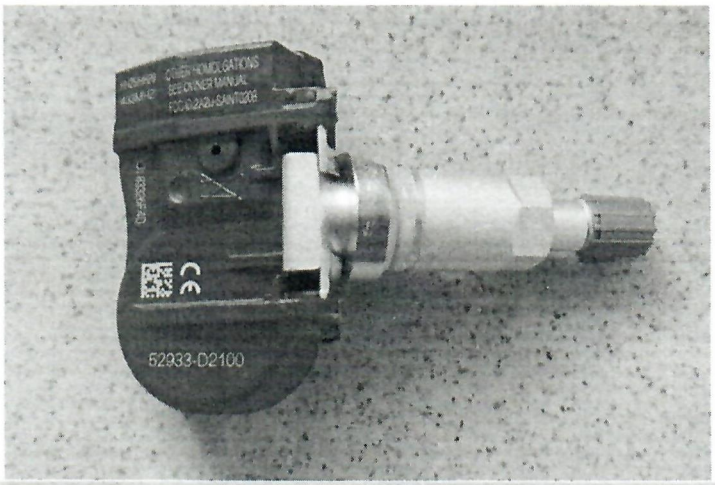

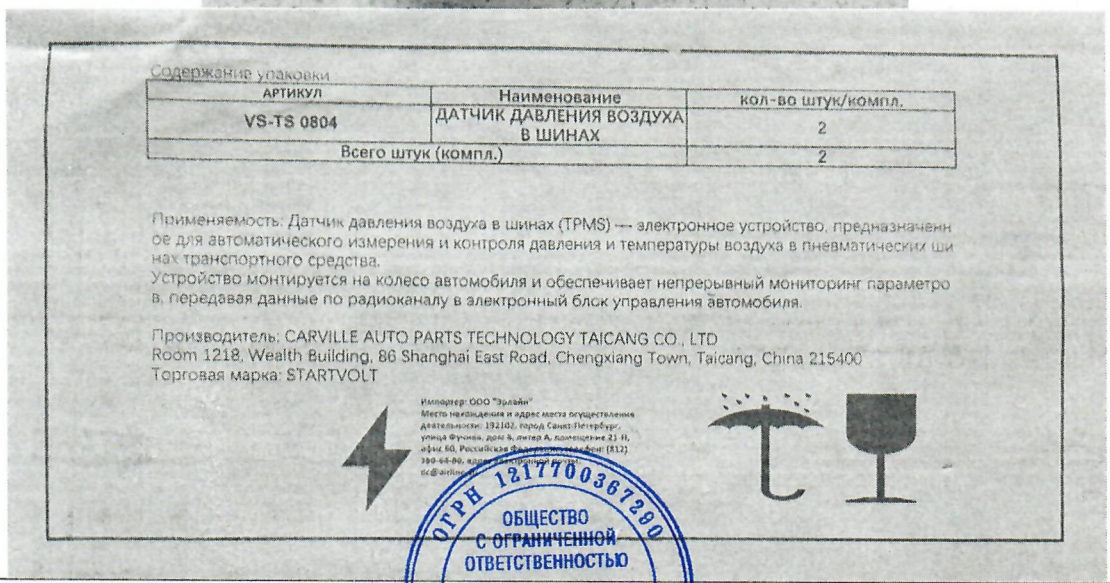

Содержание упаковки

АРТИКУЛ	Наименование	кол-во штук/компл.
VS-TS 0804	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ	2
Всего штук (компл.)		2

Применяемость: Датчик давления воздуха в шинах (TPMS) — электронное устройство, предназначенное для автоматического измерения и контроля давления и температуры воздуха в пневматических шинах транспортного средства.
Устройство монтируется на колесо автомобиля и обеспечивает непрерывный мониторинг параметров, передавая данные по радиоканалу в электронный блок управления автомобиля.

Производитель: CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD
Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, China 215400
Торговая марка: STARTVOLT

Импортер: ООО "Эрлайн"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8, литер А, помещение 21-Н, офис 60, Российская Федерация, тел.: (812) 380-64-80, адрес электронной почты: cc@airline

ОГРН 1217700367290
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦентрСириус»
МОСКВА
ИНН 7734445126

Условия проведения испытаний и измерений

Место осуществления лабораторной деятельности:
142500, РОССИЯ, обл Московская, район Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Городковская, дом 73а, корп. 11, (-1) этаж: Зал №3

Допустимые условия, обеспечивающие соответствие требованиям нормативных документов проведения испытаний, эксплуатационной документации:

Наименование контролируемого параметра, ед. изм	Установленный допустимый диапазон
Температура, °С	22,2 – 24,8
Влажность, %	66,7 – 76,3
Давление, кПа	98,6 – 104,01
Напряжение, В	208,8 – 237,8 344,9 – 414,5
Частота тока, Гц	49,9 – 50,1

Фактические значения:

Дата	Температура, °С	Влажность, %	Давление, кПа	Напряжение, В	Частота тока, Гц
21.09.2026	23,2	67,2	99,9	233,1 382,9	49,94
22.09.2026	23,1	66,9	100,0	231,9 382,4	49,96
23.09.2026	22,8	66,9	100,6	233,5 382,8	50,04
24.09.2026	23,2	67,0	99,8	232,6 381,2	50,08
25.09.2026	22,9	67,3	100,8	233,2 382,7	50,01
26.09.2026	23,0	67,0	101,5	233,4 382,0	49,97

Место осуществления лабораторной деятельности:
142500, РОССИЯ, обл Московская, район Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Городковская, дом 73а, корп. 11, 2 этаж: Комната 202

Допустимые условия, обеспечивающие соответствие требованиям нормативных документов проведения испытаний, эксплуатационной документации:

Наименование контролируемого параметра, ед. изм	Установленный допустимый диапазон
Температура, °С	15,2 – 24,8
Влажность, %	45,7 – 78,3
Давление, кПа	84,3 – 105,7
Напряжение, В	198,7 – 241,2 343,1 – 416,7
Частота тока, Гц	49,1 – 51,1

Фактические значения:

Дата	Температура, °С	Влажность, %	Давление, кПа	Напряжение, В	Частота тока, Гц
21.09.2026	23,1	53,1	99,9	233,6 382,9	50,03

Заключение о соответствии условий проведения испытаний: Условия испытаний вышеуказанных мест осуществления деятельности соответствуют установленным диапазонам

Используемое оборудование				
№ п/п	Наименование, тип, модель, инв. №	Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	Сведения о поверке/аттестации (номер документа, дата и срок действия)
1.	Программируемая камера тепла и влажности, RTH-	Температура: минус 75...180 °С;	±1°С ±1%	Протокол №9-26 от 16.06.2026 до

	1000-75, Инв. №Л605	влажность: 10..98%		16.06.2027
2.	Камера пыли, RSC-1000La, Инв. №Л603	Концентрация пыли 1,8 г/м3, количество порошка 2 кг на 1 м3	-	Протокол №8-26 от 16.06.2026 до 16.06.2027
3.	Установка наклонно-падающего дождя, SKY2002, инв. №Л1507	Угол наклона 120 ° (±60°), диаметр отверстия 0,5 мм	-	Аттестат №91/25 от 25.06.2025 до 25.06.2027
4.	Преобразователь расхода электромагнитный Мастер-Флоу, МФ-10.2.1-А1-И-20, Инв. №Л196	0,025..12,5 м3/ч; 1,6 МПа	± 4%	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-333219232* от 11.04.2024 до 10.04.2028
5.	ИК Пирометр Optris LS (LaserSight), OPT LS, Инв. Л№Л74	-35…+900°С	ПГ±2,5°С (от -35 до -20 °С), ±1,5°С (от -20 до 20 °С); ±0,75°С (от 20 до 900 °С); ПГ с термометром типа К ± 0,75°С	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-551488920# от 20.08.2026 до 19.08.2027
6.	Термометр биметаллический, БТ5, Инв. №Л2879	0..60°С, ЦД 1°С	КТ 1,5	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-458483702* от 22.08.2025 до 21.08.2027
7.	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, Инв. №Л2821	Емкость шкалы: секундной 60 с, минутной 60 мин; ЦД 0,2 с, 1 мин;	КТ второй	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-505014168# от 17.02.2026 до 16.02.2027
8.	Счетчик импульсов, СИ8-Щ2.Р, Инв. №Л1673	Диапазоны измерений интервалов времени от 0,01с до 9 ч 59 мин 59,99с; от 1 мин до 99999 час 59 мин;	Погрешность ±0,5%	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-463178579# от 09.09.2025 до 08.09.2027
9.	Счетчик импульсов, СИ8-Щ2.Р, Инв. № Л1672	Диапазоны измерений интервалов времени от 0,01с до 9 ч 59 мин 59,99с; от 1 мин до 99999 час 59 мин;	Погрешность ±0,5%	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-463178581# от 09.09.2025 до 08.09.2027
10.	Установка для проверки электрической безопасности, GPI-745A, Инв. №Л27	Диапазоны выходных напряжений переменного тока (50/60Гц) от 100 до 5000В и постоянного тока от 100 до 6000В, Диапазон измерения силы переменного тока от 0,1 до 40 мА и постоянного тока от 0,01 до 10 мА, Диапазон измерения электрического сопротивления изоляции от 1 до 1999 МОм (при 50 и 100 В) от 1 до 9999 МОм (при 500 и 1000 В), Диапазон установки силы постоянного тока при измерении сопротивления заземления от 3 до 32А, электрическое сопротивление заземления от 0,1 до 600 мОм	±(0,01Uизм+ 5В), ±(0,01Iизм + 0,05 мА), ±5 % для диапазона от 1 до 500 МОм; ±10% для от 501 до 1999 МОм; ±20% для от 2000 до 9999 МОм, ±(0,01Iизм + 0,2А), ±(0,01Rизм + 3мОм)	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-546919070# от 05.08.2026 до 04.08.2027
11.	Мультиметр цифровой АКИП-2203, Инв. №Л3086	Uпост. до 1000 В; Uперем. до 750 В; Iпост. до 20 А; Rпост. до 60МОм;	±(0,008*|Uизм|+2*k), ±(0,01*Uизм+3*k), ±(0,015*Iизм+3*k) ±(0,02*Rизм+3*k)	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-526659023# от 18.05.2026 до

		С до 60000мкФ; F до 9,999 МГц	±(0,03*Сизм+5*k) ±(0,008*Fизм+2*k)	17.05.2027
12.	Прибор комбинированный, Testo 622, Инв. №Л3240	-10..+60°С; 10..95%; 300..1200гПа;	ПГ ±0,4°С; ±3%; ±5гПа	#https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-512246205# от 18.03.2026 до 17.03.2027

Нормативный документ (номер пункта), устанавливающий правила и методы испытаний и измерений	Определяемая характеристика/ показатель	Дата и время проведения испытаний	Нормативные требования, установленные к продукции	Результаты испытаний и измерений	Единицы измерения	Примечание
ГОСТ 3940, п. 6.7	Влагоустойчивость	с 21.09.2026 10:00 по 25.09.2026 10:30	Должны выдерживать воздействие влажной тепловой среды в течение 4 суток при температуре (40±2)°С и относительной влажности (95±3)%; После 96 ч выдержки в камере влажности изделия должны быть работоспособными без предварительной просушки.	Выдерживает; Обеспечено	-	см. Приложение 2
ГОСТ 3940, п. 6.5	Теплостойкость	26.09.2026 08:30 – 11:50	Должны быть работоспособными при эксплуатации при температуре окружающей среды 65°С;	Обеспечено	-	см. Приложение 2
ГОСТ 3940, п. 6.6	Испытание на холодостойкость	25.09.2026 11:30 – 18:00	Должны быть работоспособными при эксплуатации при температуре окружающей среды минус 45°С; Должны сохранять работоспособность после пребывания в неработающем состоянии при температуре минус 50°С	Обеспечено	-	см. Приложение 2
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 13	Защита от попадания внешних твердых предметов, обозначаемая первой характеристической	21.09.2026 10:40 – 15:00	Степень защиты IP64	IP6X	-	см. Приложение 3

	цифрой					
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 14	Защита от воды, обозначаемая второй характеристической цифрой	21.09.2026 15:20 – 16:00	Степень защиты IP64	IPX4	-	см. Приложение 4
ГОСТ 3940, п. 6.9	Электрическая прочность изоляции	21.09.2026 16:10 – 16:40	Должны выдерживать без повреждения изоляции испытания на электрическую прочность изоляции обмоток и токоведущих деталей относительно металлического корпуса или основания.	Выдерживает	-	см. Приложение 5

Дополнительные сведения	*Отсутствуют*
Дополнения, отклонения или исключения из метода	*Отсутствуют*

Заключение о соответствии:

В объеме проведённых испытаний образцы СООТВЕТСТВУЮТ требованиям ТР ТС 018/2011 приложение № 10, пункт 74; ГОСТ 3940-2004.

Правило принятия решения о соответствии:

Решение о соответствии принимается по правилу простого принятия в соответствии с пунктом 4.2. ILAC-G8:09/2019. При котором предел приемки (AL) устанавливается равным пределу допуска (TL), а защитный интервал(полоса) равен нулю, w = 0, а решение о соответствии или несоответствии принимается на основе прямого сравнения полученного результата измерения с установленным нормативным значением, без учета расширенной неопределенности измерений

Уровень риска: При использовании данного правила вероятность ложного принятия (PFA — Probability of False Acceptance) < 50 % для результатов измерений, которые находятся вблизи предельного значения допуска.

Заявления о соответствии представляются следующим образом:

Соответствует – если измеренное значение в границах предела поля допуска(установленных нормативов), AL=TL.

Не соответствует – если измеренное значение не в границах предела поля допуска(выходит за установленные нормативы), AL=TL.

ОГРН 1217700367290 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦентрСириус» МОСКВА ИНН 7734445126

Общее техническое описание компонента транспортного средства:	
Наименование и адрес заявителя	Общество с ограниченной ответственностью "Эрлайн" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8, литер А, помещение 21-Н, офис 60, Российская Федерация, телефон: (812) 380-64-80, адрес электронной почты: dc@airline.su
Наименование и адрес изготовителя компонентов	"CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD" Место нахождения: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай
Наименование компонентов	Компоненты транспортных средств: Датчик давления воздуха в шинах, артикул: VS-TS 0804
Перечень транспортных средств, для установки на которые предназначаются компоненты	а/м Kia Sportage IV (15-)/Optima (16-)
Сведения о маркировке	Наименование продукции Артикул Наименование и адрес производителя Наименование и адрес импортера Применяемость
Назначение компонентов	Датчик давления воздуха в шинах (TPMS) — электронное устройство, предназначенное для автоматического измерения и контроля давления и температуры воздуха в пневматических шинах транспортного средства. Устройство монтируется на колесо автомобиля и обеспечивает непрерывный мониторинг параметров, передавая данные по радиоканалу в электронный блок управления автомобиля
Описание действия компонентов (при необходимости)	В каждое колесо устанавливаются физические радиодатчики, которые измеряют точное давление и температуру, а затем передают данные на приборную панель
Иные сведения о компонентах (при необходимости)	Номинальное напряжение, В: 3 Питание: Литиевая батарея Тип: Электронный Момент затяжки, нм: 4 Материал стержня клапана: Алюминий Рабочая частота передачи сигнала, МГц: 433 Класс защиты IP 64


Условия хранения: в сухом темном помещении, без попадания прямых солнечных лучей. При температуре от -25С до +25С и условной влажности 10%.
Срок хранения не органичен.
Срок годности 5 лет

М.П.


Подпись _____

Техническое описание

ОГРН 1217700367290 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦентрСириус» МОСКВА ИНН 7734445126

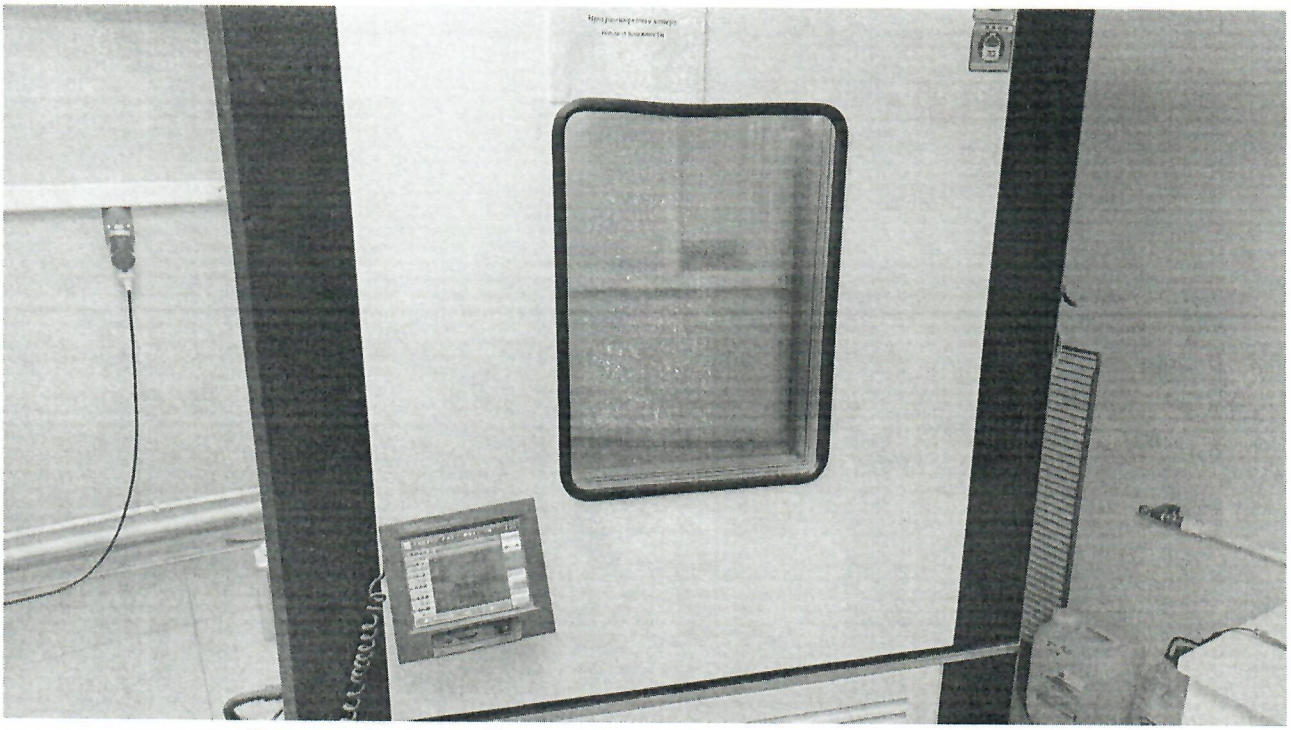


Влагоустойчивость; Теплостойкость; Испытание на холодостойкость

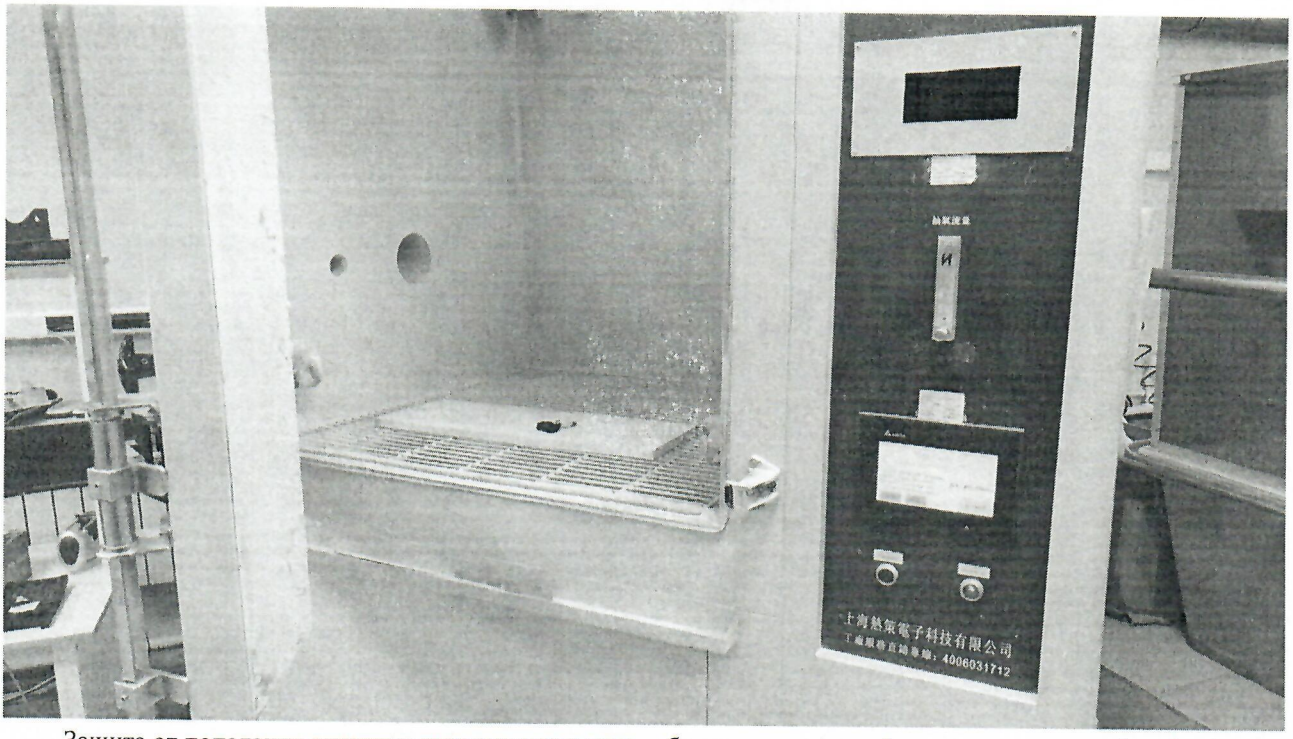


Защита от попадания внешних твердых предметов, обозначаемая первой характеристической цифрой

ОГРН 1217700367200
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦентрСириус»
МОСКВА
ИНН 7734445126

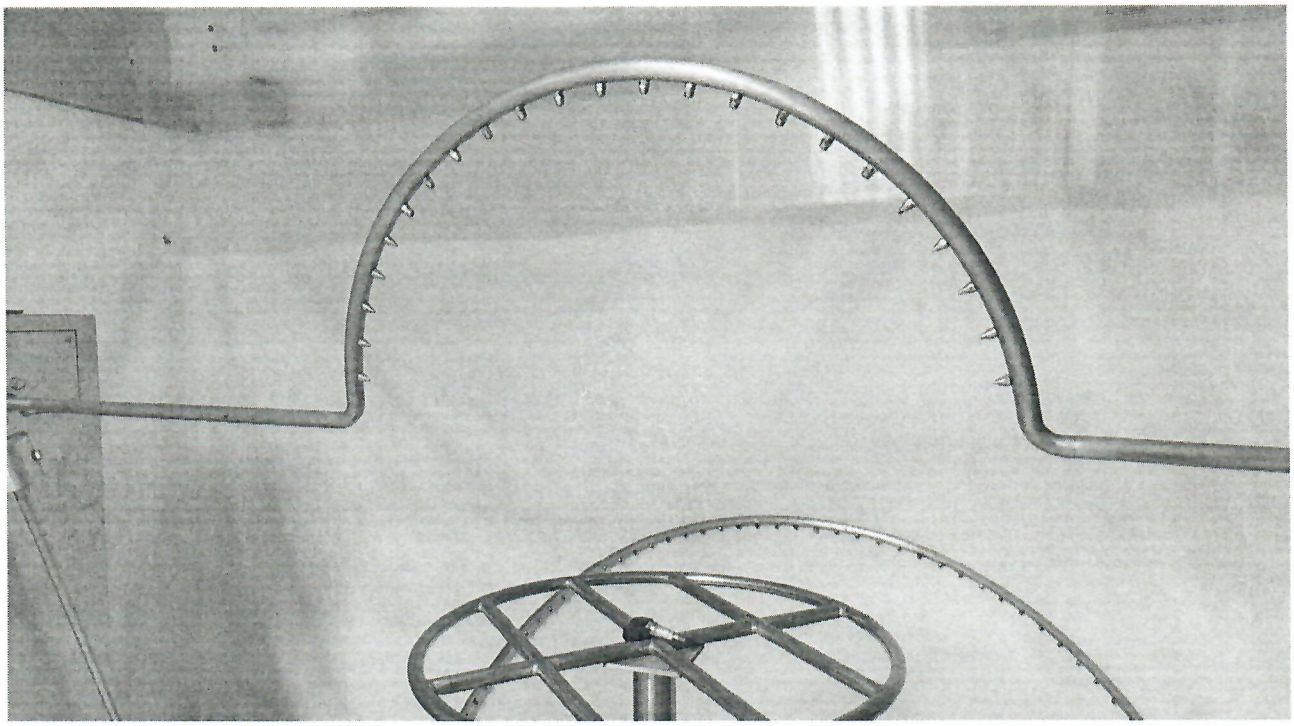

Защита от воды, обозначаемая второй характеристической цифрой

Приложение 5

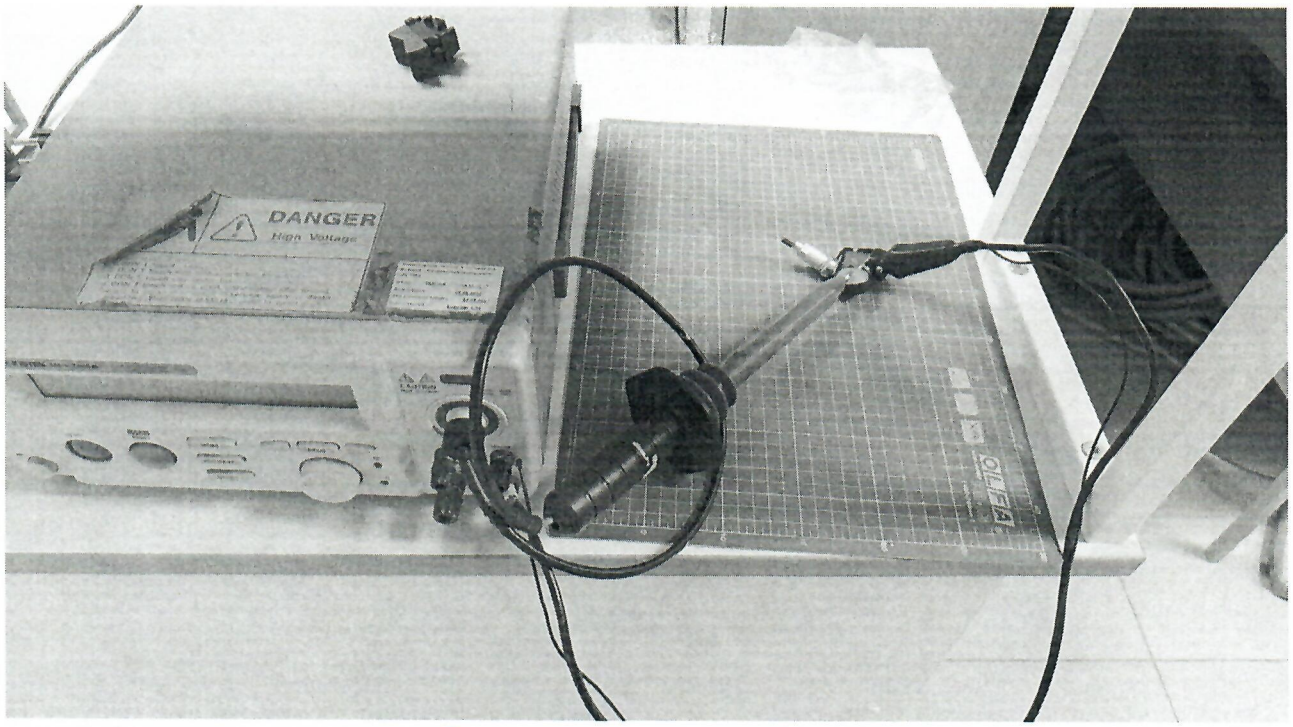

Электрическая прочность изоляции

Испытания и измерения провел(и):

Инженер-испытатель		Ф.А. Фомкин
должность	личная подпись	инициалы, фамилия

Протокол подготовил:

Специалист		А.Ю. Курячев
должность	личная подпись	инициалы, фамилия

Протокол проверил(и):

Руководитель лаборатории		Р.Н. Гиздетдинов
должность	личная подпись	инициалы, фамилия

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ОГРН 1217700367290
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦентрСириус»
МОСКВА
ИНН 7734445126